


**СХЕМА**

меж поділу балансової та експлуатаційної відповідальності Сторін та продажу теплової енергії  
(в одній тепловій камері, на теплотрасі, на естакаді, в теплопункті не повинно бути обладнання, яке обслуговується різними організаціями)

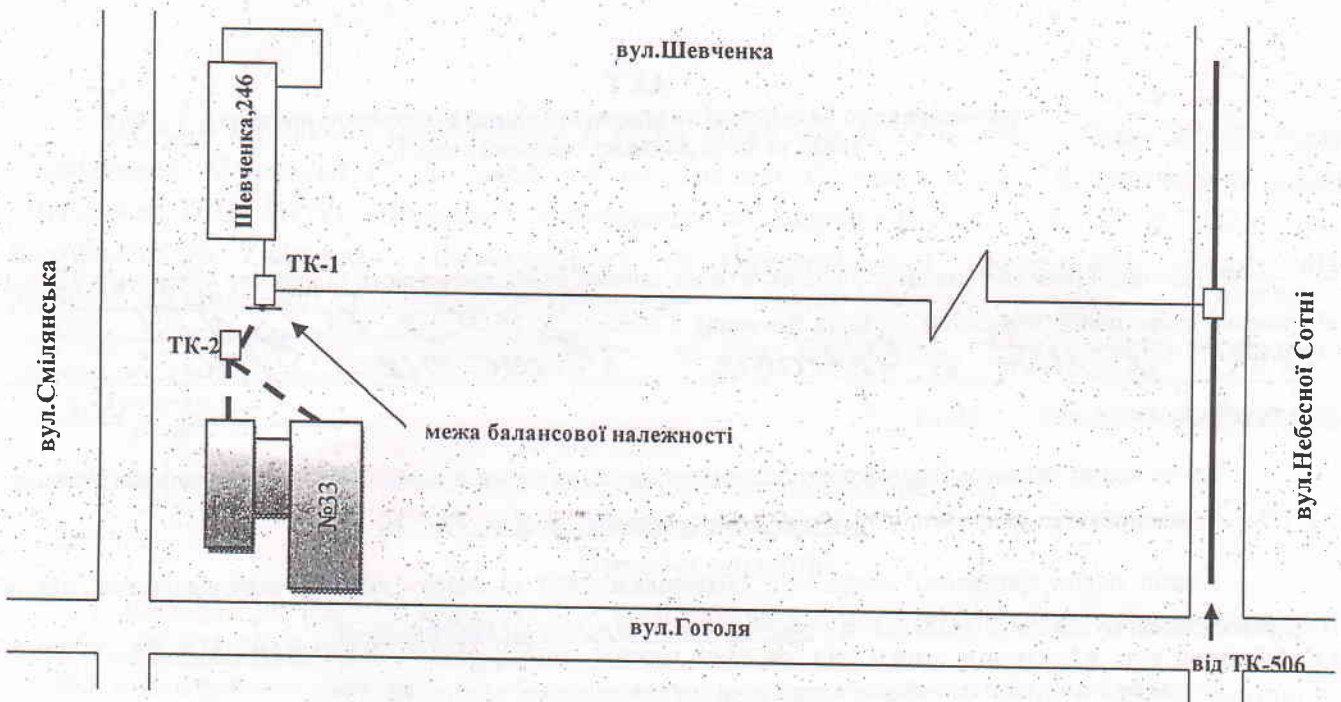

**Технічна характеристика теплотраси на балансі Замовника:**

1.	Джерело теплової енергії	ТЕЦ, котельня	ТЕЦ			
2.	Теплова магістраль	№	5			
3.	Вузол приєднання:					
	теплова камера	№	ТК-506			
	теплова мережа	місце	по вул. Благовісна			
	тепловий пункт	адреса				
4.	Діаметр трубопроводів	мм	89	79	57	
5.	Довжина діляниць теплотраси	м	48	12	5	
6.	Тип прокладки теплотраси	підземна, наземна	підземна	підземна	підземна	
7.	Вид ізоляції теплотраси		мати м/в	мати м/в	мати м/в	

**Умовні позначення:**

1. Теплова мережа (обладнання), що перебуває на балансі Замовника - **---**
2. Теплова мережа (обладнання), що експлуатується Замовника - **---**
3. Теплова мережа (обладнання), що перебуває на балансі Учасника - **---**
4. Теплова мережа (обладнання), що експлуатується Учасника - **---**
5. Межа балансової належності (відповідальності) Сторін - **---**
6. Межа експлуатаційної відповідальності Сторін - **---**
7. Межа продажу теплової енергії - **---**
8. Теплова мережа на балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» - **---**
9. Теплова мережа інших власників - **---**

Примітка: межа поділу експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею поділу балансової належності.

Директор  
УЧАСНИК

М.П.



М.П.

Заст. директора  
ЗАМОВНИК  
Василюк Ф.Ю.