


СХЕМА

меж поділу балансової та експлуатаційної відповідальності Сторін та продажу теплової енергії
(в одній тепловій камері, на теплотрасі, на естакаді, в тепловій камері не повинно бути обладнання, яке обслуговується різними організаціями)

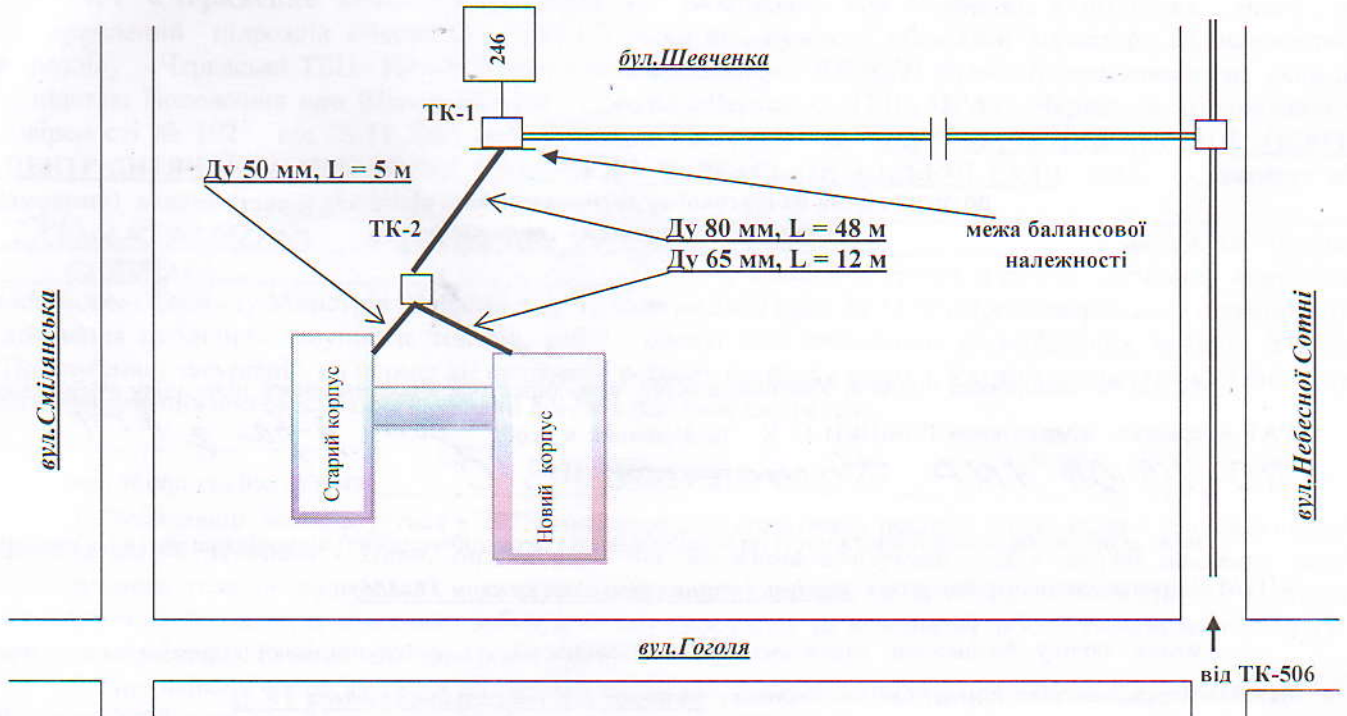

Технічна характеристика теплотраси на балансі Замовника:

1.	Джерело теплової енергії	ТЕЦ, котельня	ТЕЦ			
2.	Теплова магістраль	№	5			
3.	Вузол приєднання:					
	теплова камера	№	ТК-506			
	теплова мережа	місце	по вул.Благовісна			
	тепловий пункт	адреса				
4.	Діаметр трубопроводів	мм	80(89)	65(75)	50(57)	
5.	Довжина ділянок теплотраси	м	48	12	5	
6.	Тип прокладки теплотраси	підземна, наземна	підземна	підземна	підземна	
7.	Вид ізоляції теплотраси		мати м/в	мати м/в	мати м/в	

Умовні позначення:

1. Теплова мережа (обладнання), що перебуває на балансі Замовника -
2. Теплова мережа (обладнання), що експлуатується Замовника -
5. Межа балансової належності (відповідальності) Сторін -
6. Межа експлуатаційної відповідальності Сторін -
7. Межа продажу теплової енергії -
8. Теплова мережа на балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Примітка: межа поділу експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею поділу балансової належності.

Гарантуємо подачу теплової енергії через свої мережі та несемо відповідальність за перерви в подачі теплової енергії.

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

М. П.

дата

07.02.2025р.



В.О. директор

Євген РОБІНКА

Заст. гра

Роман КАЛЮЖНИЙ

АКТ
розмежування балансової та експлуатаційної відповідальності
Сторін та межі продажу теплової енергії

Ми, що поставили свої підписи, Учасник в особі в. о. директора відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» РЯБІНКИ Є. К. та Замовник в особі заст. г-ра з АГЧ
ЗАО "УДОЛТ" ЧМР Калюшнього Р.Ю., склали цей акт про те, що:

- межею поділу балансової належності (відповідальності) та експлуатаційної відповідальності між Учасником та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» є зовнішня стінка теплової камери ТК-506;
- межею поділу балансової належності (відповідальності) та експлуатаційної відповідальності між КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Замовником є зовнішня стінка теплової камери ТК-1;
- межею продажу теплової енергії є зовнішня стінка теплової камери ТК-1

Гарантуємо подачу теплової енергії через свої мережі та несемо відповідальність за перерви в подачі тепла з нашої вини

КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

М. П.



УЧАСНИК



ЗАМОВНИК



Водирський

Євген РЯБІНКА

Заст. г-ра

Роман Калюшній

ВГЛ